SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCEGO KABLA

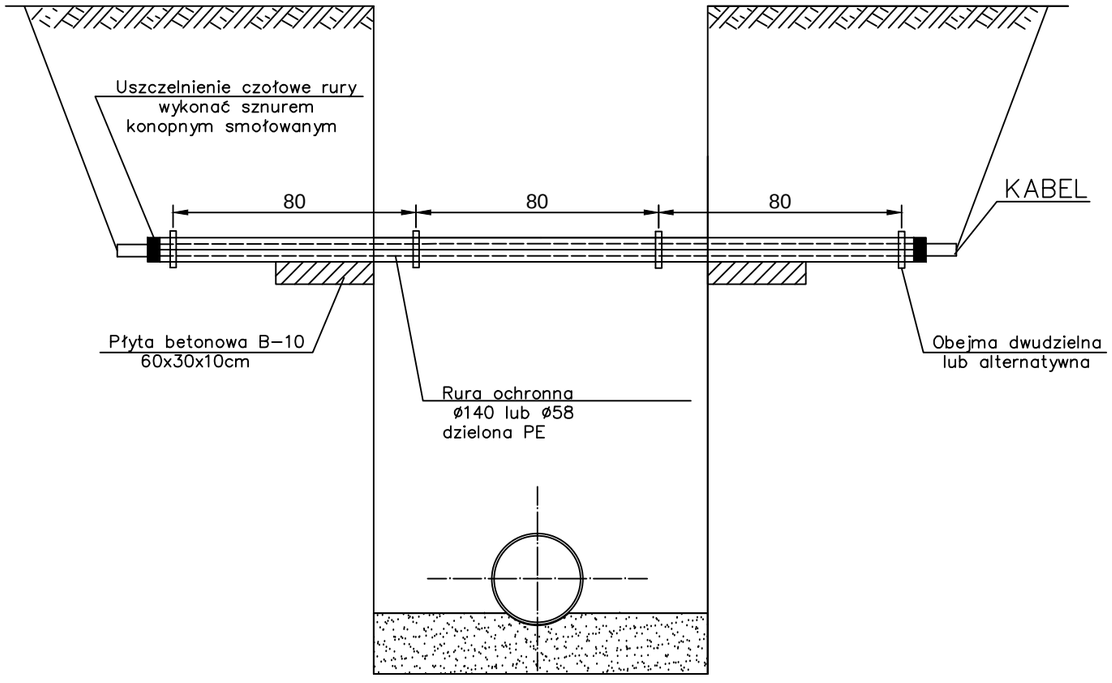

SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM

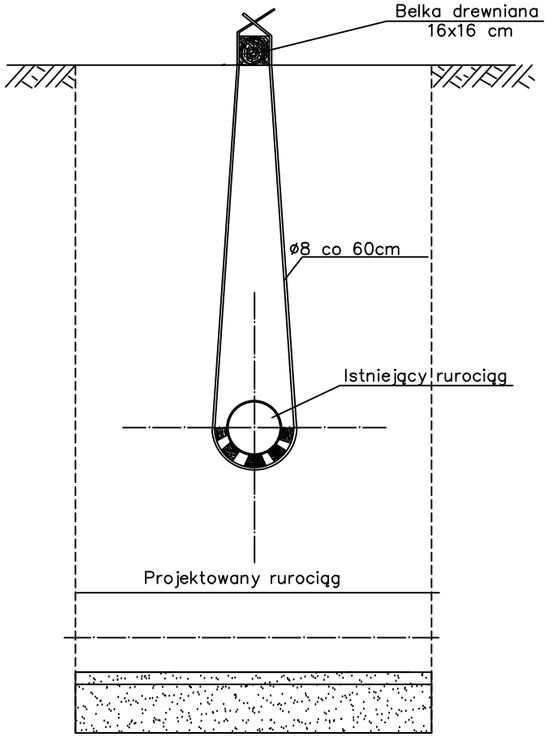

UWAGA:

Zasypkę wykopu do wysokości istniejącego rurociągu lub kabla należy wykonać gruntem sypkim (piaskiem) zagęszczonym do 95% wskaznika Proctora

Nazwa rysunku:					Nr rysunku:
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W WYKOPACH					20
Obiekt: Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Niska Jabłonica, Ninków i Rzuców gm. Borkowice. Etap I – od włączenia do oczyszczalni ścieków do pompowni P1 w Niskiej Jabłonicy					Skala: –
Projektował:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:	Stadium: PB
mgr inż. D. ŚLIZ	INSTAL.–INŻ.	KL – 178/90		05.2024r.	
Asystent: mgr inż. W. KRAJCARZ				05.2024r.	Firma: PROENCO ul. Warszawska 30/10 25–312 Kielce
Sprawdził: mgr inż. A. MAURYCY	INSTAL.–INŻ.	KL – 320/88		05.2024r.	